


Painel de Acionamento
40cv (Bomba R1 R2)

VIA PARK CLUBE

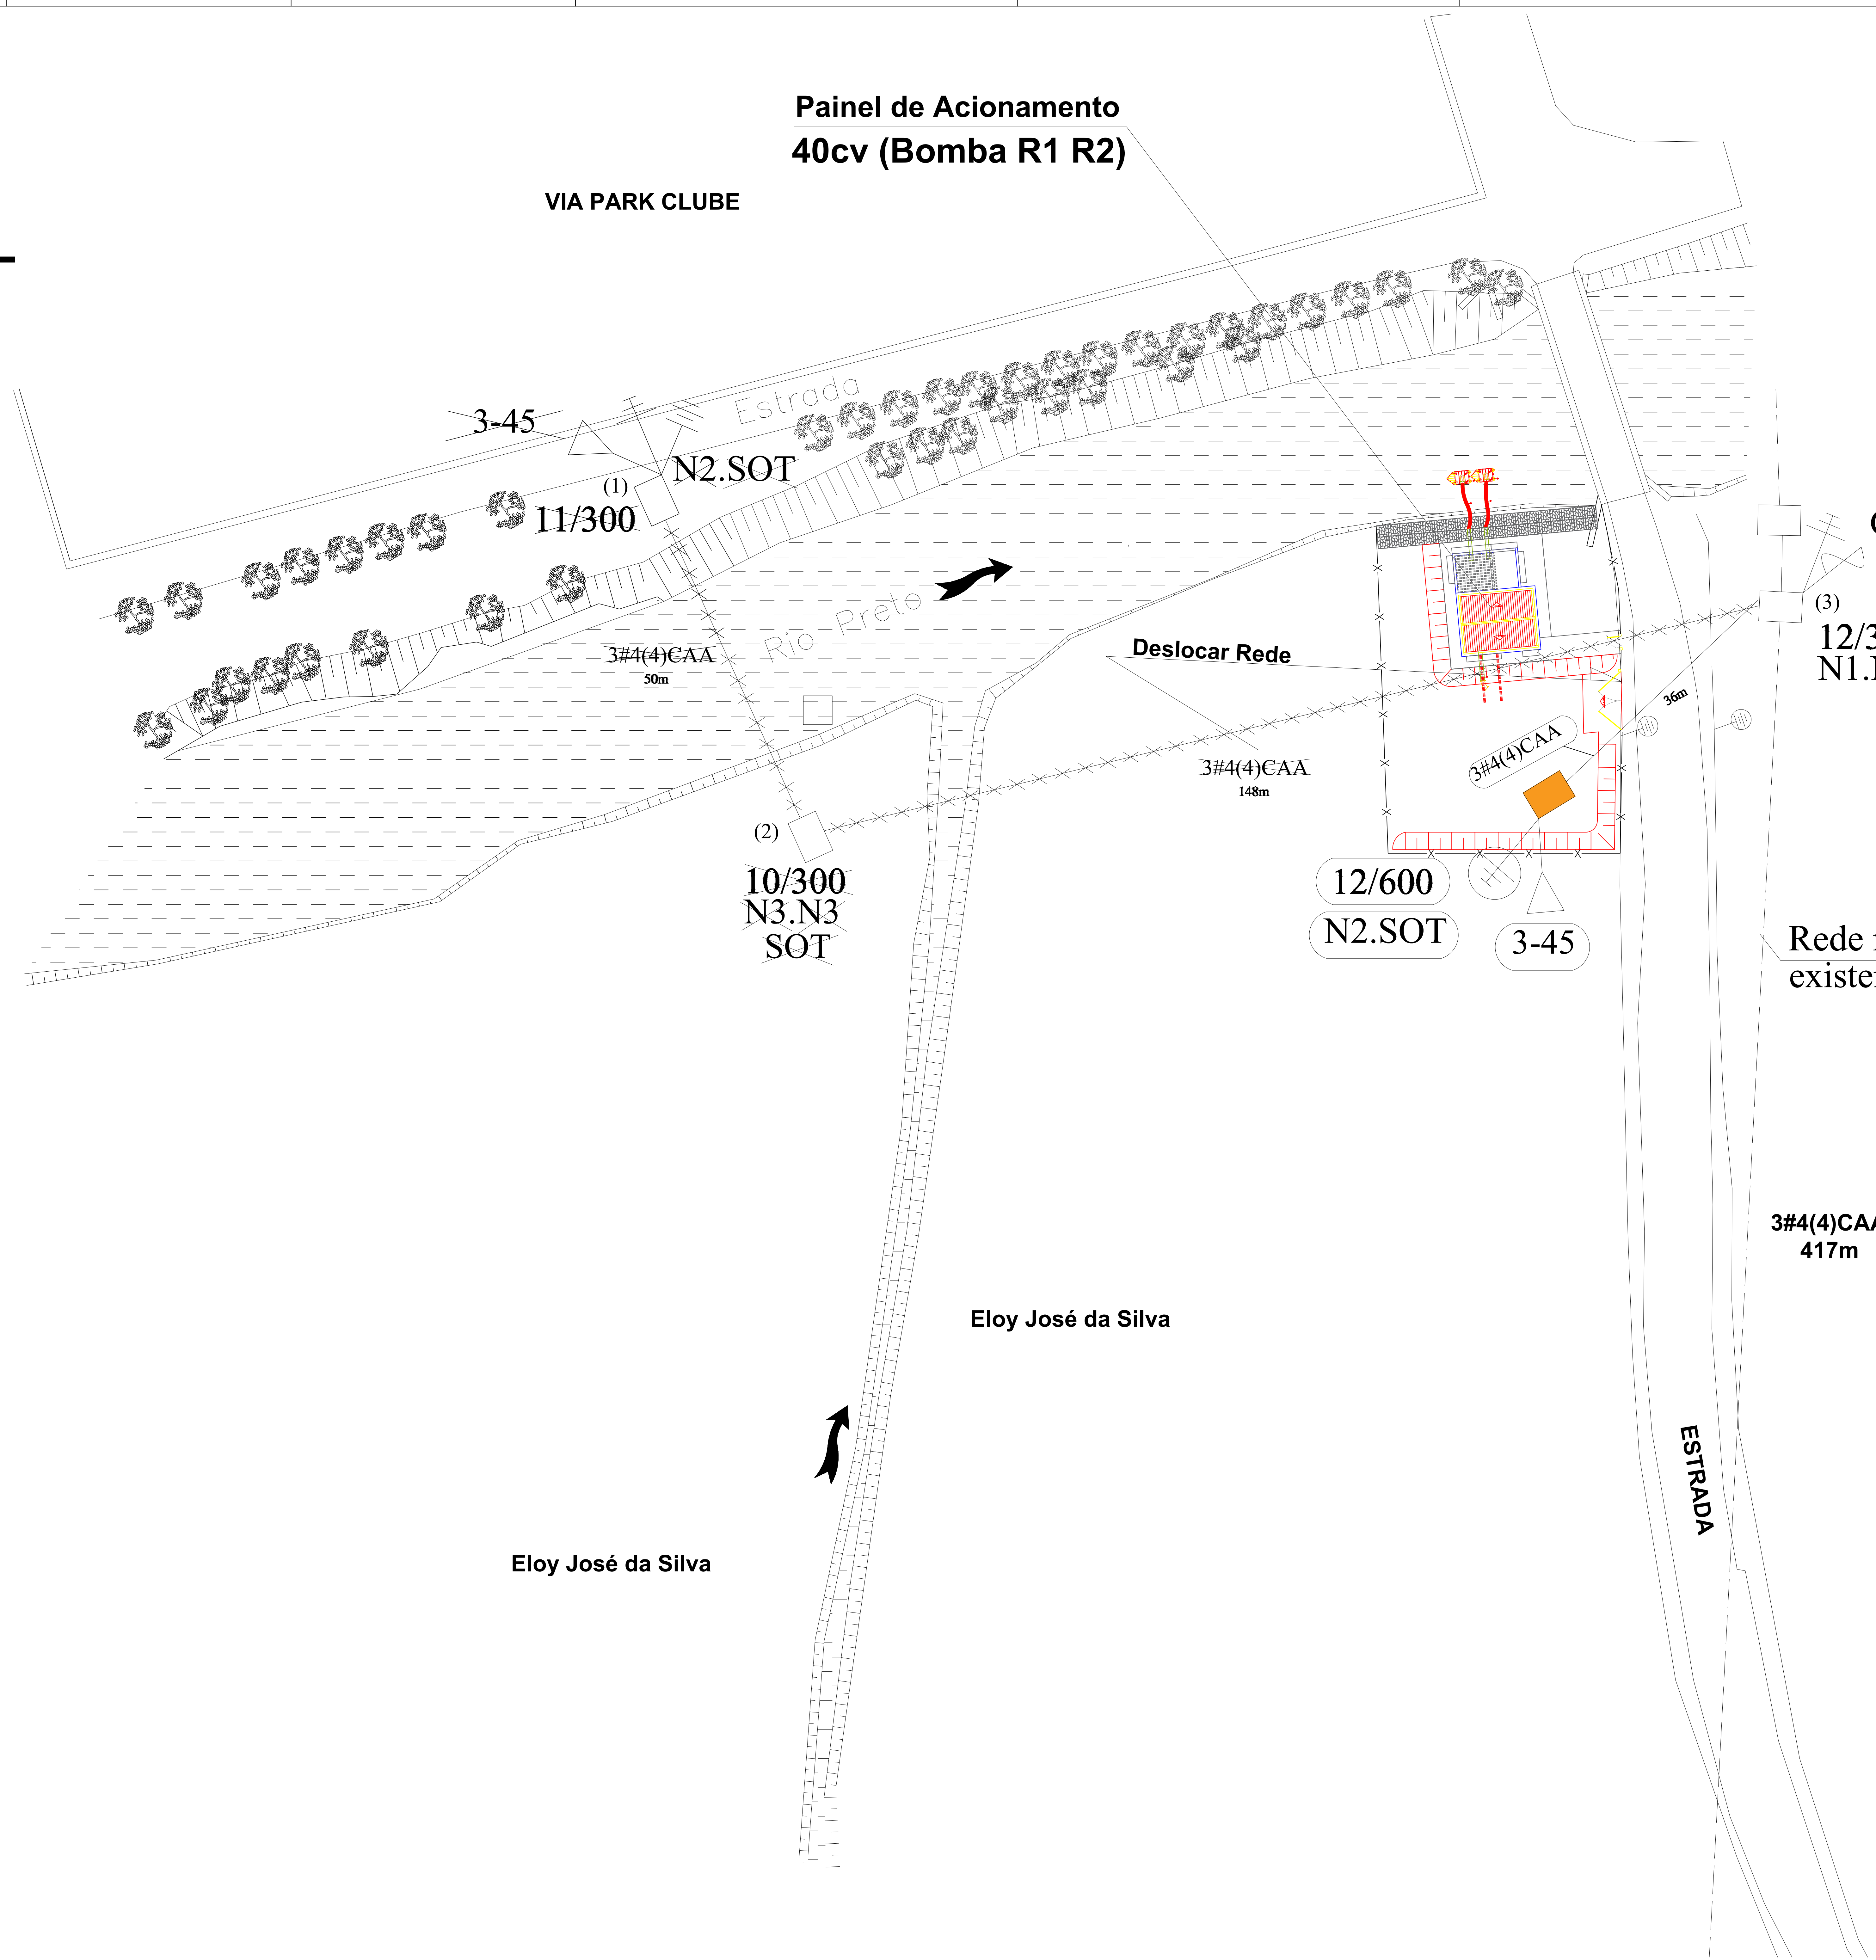

CFDT

(3)
12/300
N1.N3

Rede nú 11,4kv, cabo #4caa
existente

3#4(4)CAA
417m

Eloy José da Silva

Eloy José da Silva

Projeto do abrigo para a subestação elétrica da ETA Rio Preto		DV - 89
LOCAL DA OBRA: ETA RIO PRETO Rodovia Muriaé x Vermelho km 2		MURIAÉ - MG
EXTENSÃO OU ÁREA: 41,12 m²	ESCALA: 1:1000	DATA: 29/05/2018
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO		
JOSÉ CELSO PRADO GONÇALVES ENGR. CIVIL, CREA 20414/4440-0-14	GUSTAVO GONÇALVES RODRIGUES DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E RESÍDUOS	GERALDO V. DE FREITAS JÚNIOR DIRETOR GERAL