


REVISÃO 5	REVISÃO 4	REVISÃO 3	REVISÃO 2	REVISÃO 1	EMITIDO POR
DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA

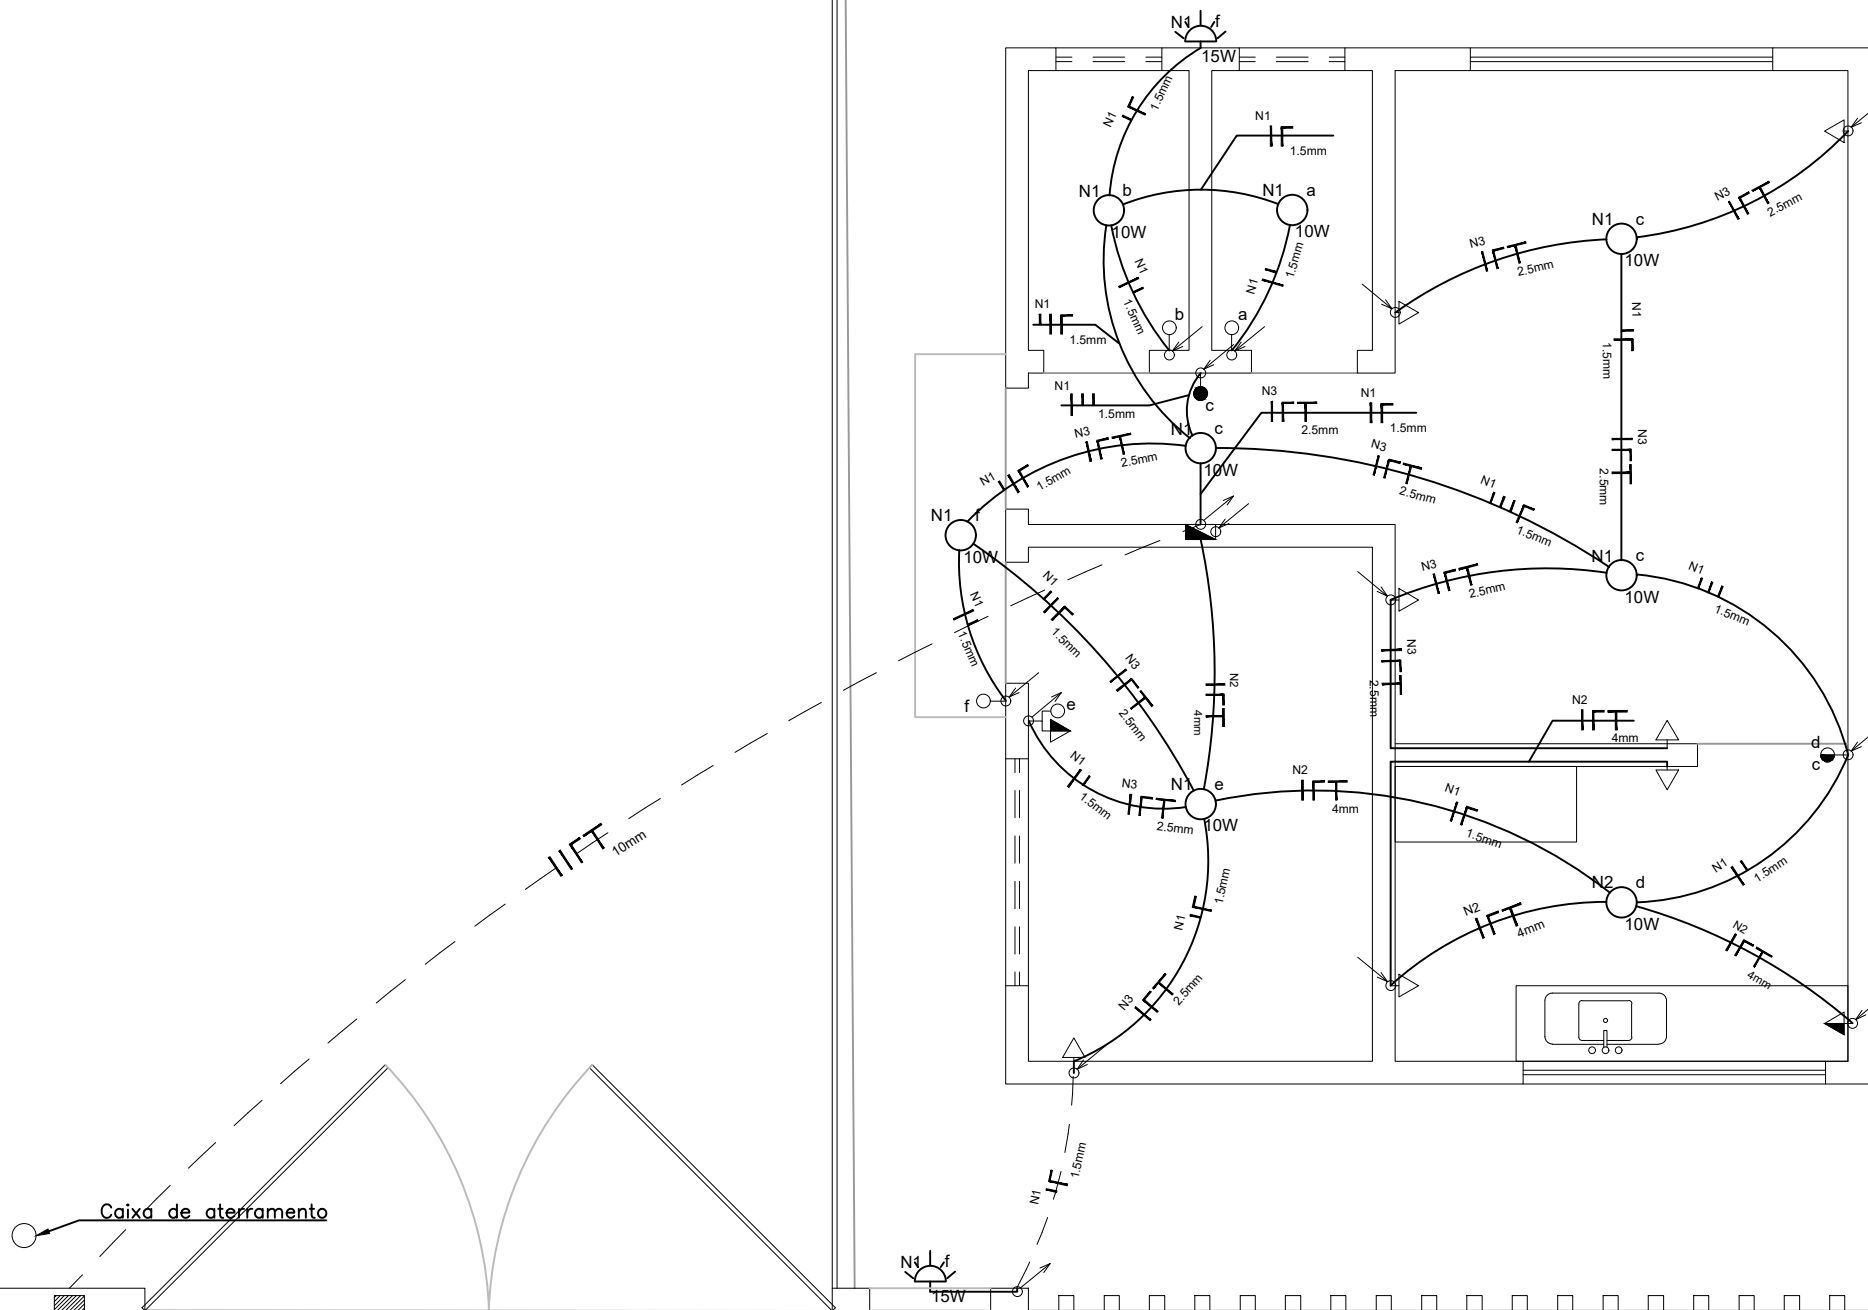

LEGENDA	
Iluminação	
	PONTO DE LUZ P/ LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA
	ARANDELA
Força	
	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR THREE WAY
	INTERRUPTOR DUPLO, SIMPLES/ THREE WAY
	QUADROS MEDIDOR DE ENERGIA
	QUADROS DE DISJUNTORES P/ 6
	TOMADA UNIVERSAL BAIXA (H=30CM)
	TOMADA UNIVERSAL MÉDIA (H=1,20M)
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE, FORRO OU PAREDE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
	ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE OU PASSA, RESPECTIVAMENTE

	10mm	4mm	2,5mm	1,5mm
Preto FASE	30m	20m	33m	30m
Azul NEUTRO	15m	20m	33m	30m
Verde TERRA	15m	20m	33m	0
Vermelho RETORNO	0	0	0	60m

Planta esquemática sobre o projeto elétrico
Escala - 1:50

	DEMSUR Departamento Municipal de Saneamento Urbano	
	PROJETO: Construção de leito de secagem e rede para transporte de chorume no aterro sanitário e pontos de apoio DLU em Muriaé-MG	DV - 095
LOCAL DA OBRA: Rua Itagiba de Oliveira - Ponto de Apoio do DLU no bairro Barra.	MUNICÍPIO: MURIAÉ- MG	DATA: 18/03/2019
	EXTENSÃO OU ÁREA: 66,77 m²	ESCALA: Indicada
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO	
MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES MARUM ENG° CIVIL CREA 2018103195/D-RJ	GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL