

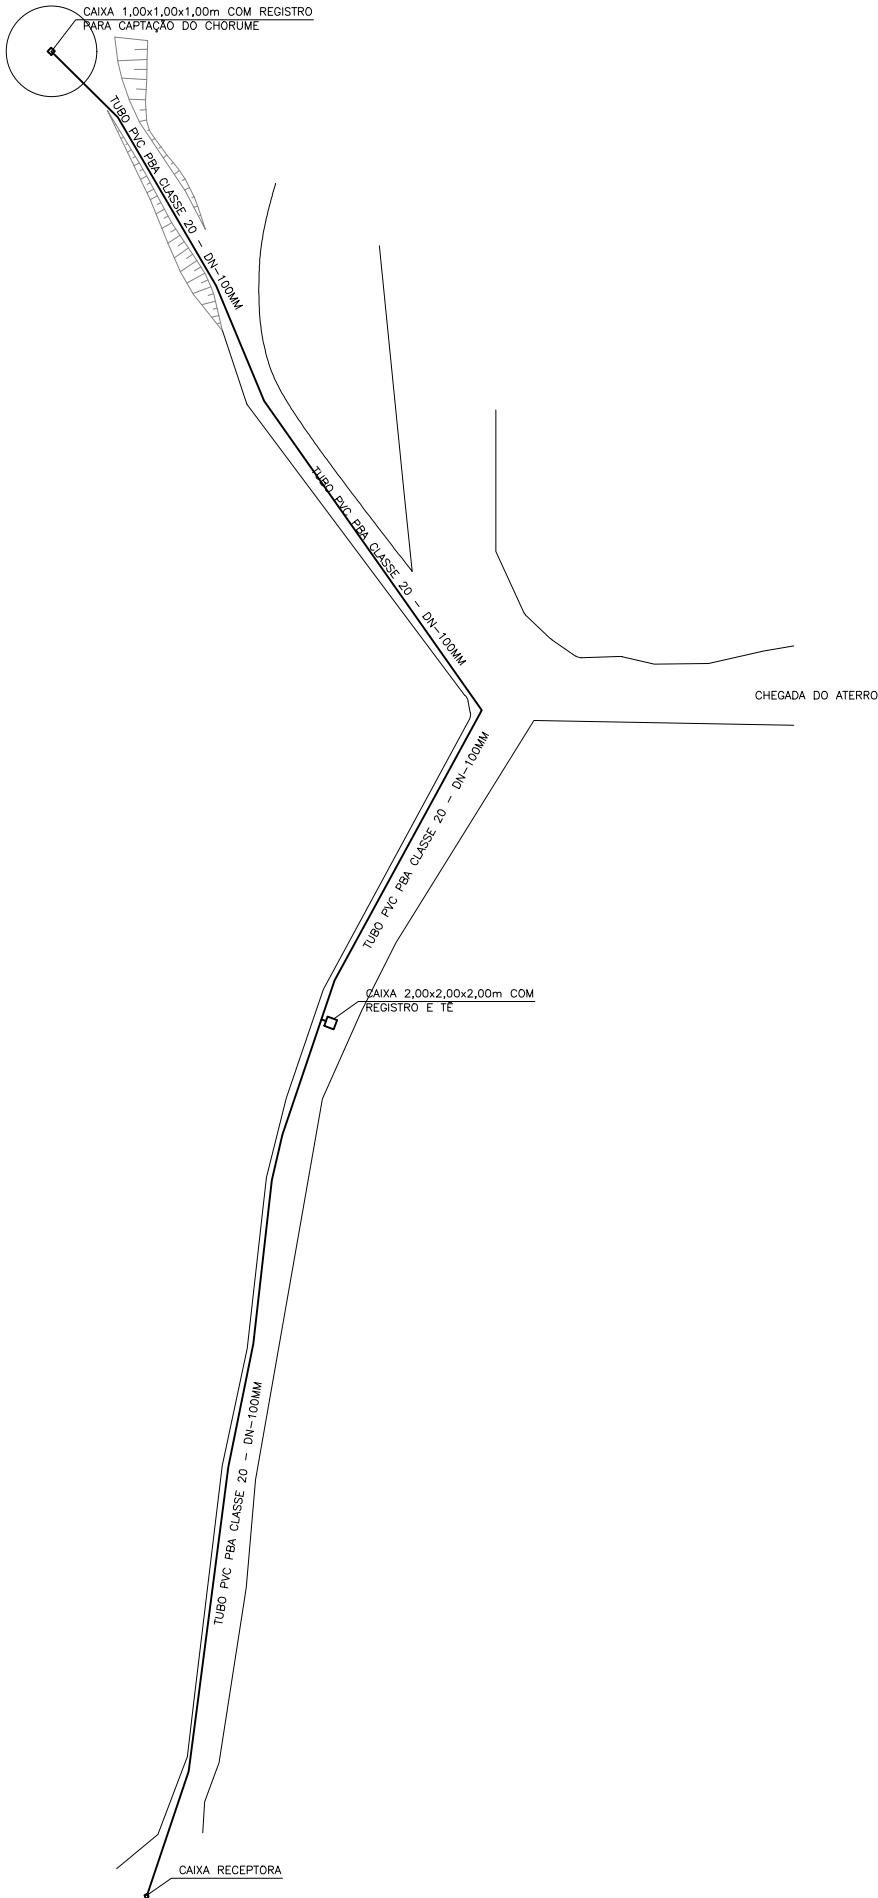


REVISÃO 5	REVISÃO 4	REVISÃO 3	REVISÃO 2	REVISÃO 1	EMITIDO POR
DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA

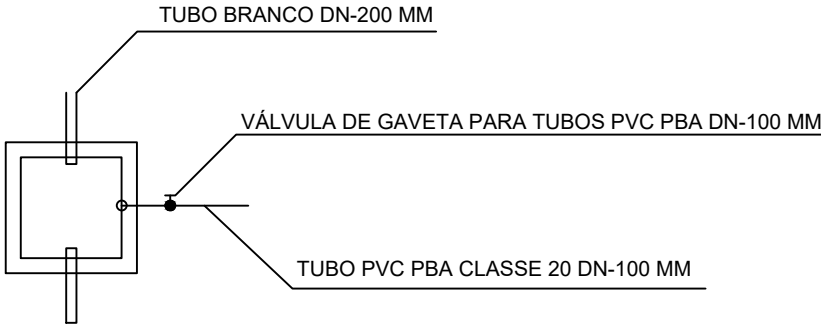


REDE DE TRANSPORTE DE CHORUME
Escala: 1:1500


DETALHE 01 - CAIXA 1,00x1,00x1,00 M
COM REGISTRO PARA CAPTAÇÃO DE
CHORUME



DETALHE 02 - CAIXA 2,00x2,00x2,00 M
COM TÊ E REGISTRO



DETALHE DAS CAIXAS
Escala: 1:75

	DEMSUR Departamento Municipal de Saneamento Urbano	
	PROJETO: Construção de leito de secagem e rede para transporte de chorume no aterro sanitário e pontos de apoio DLU em Muriaé-MG	DV - 095
LOCAL DA OBRA: Aterro Sanitário do Município de Muriaé - MG - Leito de secagem e rede para tranporte de chorume.	MUNICÍPIO: MURIAÉ- MG	DATA: 18/03/2019
	EXTENSÃO OU ÁREA: 408,00 m	ESCALA: Indicada
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO
MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES MARUM ENG° CIVIL CREA 2018103195/D-RJ	GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL